



LABORATORIO CONTROL
MICROBIOLÓGICO Y QUÍMICO

Ctra. de la Coruña Km. 23,200. Edificio Las Rozas 23. 28230 Las Rozas (Madrid)
Telfs.: 91 386 07 73-Fax: 91 630 95 82
E-mail: info@controlmicrobiologico.com

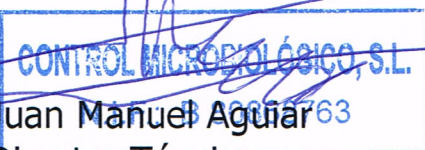
Don Juan Manuel Aguiar Merino, en calidad de Director Técnico del Laboratorio Control Microbiológico S.L.,

Certifica que:

Los análisis realizados, que figuran en documento anexo (Ref. **140.061.833**), en una muestra del producto **LIZAFIX 55 AP**, sus impurezas y subproductos principales cumplen con la norma UNE-EN 1408 (2008) para el análisis de poli(cloruro de dialildimetilamonio).

Para que así conste, firmo la presente.

Madrid, 28 de agosto de 2014


CONTROL MICROBIOLÓGICO, S.L.
Juan Manuel Aguiar Merino
Director Técnico

Control Microbiológico S.L. cumple con las exigencias recogidas en de la orden SSI/304/2013, Anexo III, para emitir certificados de análisis sobre sustancias para el tratamiento de agua destinada a la producción de agua de consumo humano.



LABORATORIO CONTROL
MICROBIOLÓGICO Y QUÍMICO

INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: INNOVACIONES QUÍMICAS BITAN, S.L.
PASEO DE SAN FRANCISCO 1. 3º 20400 TOLOSA (GUIPUZCOA).
Nº DE MUESTRA / INFORME: ^{a)} 140,061,833 (Página 1 de 1)
FECHA/HORA DE RECEPCIÓN/INICIO: 23/07/2014 12:40:50
FECHA REALIZACIÓN ANÁLISIS: 23/07/2014 AL 27/08/2014

DATOS FACILITADOS POR: CLIENTE b)

Lote : 201403093

Producto : LIZAFIX 55 AP

Norma aplicable : UN EN 1408 : 2008

TIPO DE MUESTRA: CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

ANALISIS DE IMPUREZAS Y PARAMETROS QUIMICOS INCLUIDOS EN LA NORMA UNE-EN 1408:2008

PARÁMETRO	RESULTADOS OBTENIDOS	LÍMITES MÁXIMOS
Materias extrañas (valoración visual)	No se aprecian	Ausencia
pH (Electrometría)	5.09	entre 4 - 7
DADMAC (C.G.P.)	97.0 mg/kg	< 5000 mg/kg
POLIDADMAC (POLI-CLORURO DE DIALILDIMETILAMONIO) (UNE EN 1408)	40.1 % p:p	-

El límite máximo es el especificado en la norma UNE-EN 1408. Ensayo subcontratado

Madrid, a 28 de agosto de 2014

CONTROL MICROBIOLÓGICO, S.L.

Firmado: Director Técnico, J.M. Aguiar

Madrid, a 28 de agosto de 2014

CONTROL MICROBIOLÓGICO, S.L.
N.I.F. B.80868763

Técnico Responsable: Virginia Fernández

a) Este informe ha sido emitido por Control Microbiológico S.L. No debe reproducirse parcialmente sin su permiso. Solo afecta a la muestra analizada.

b) Control Microbiológico S.L. no se hace responsable de las condiciones de la toma ni del muestreo.